


SCHEMAT INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ

RZUT PARTERU - SKALA 1:100

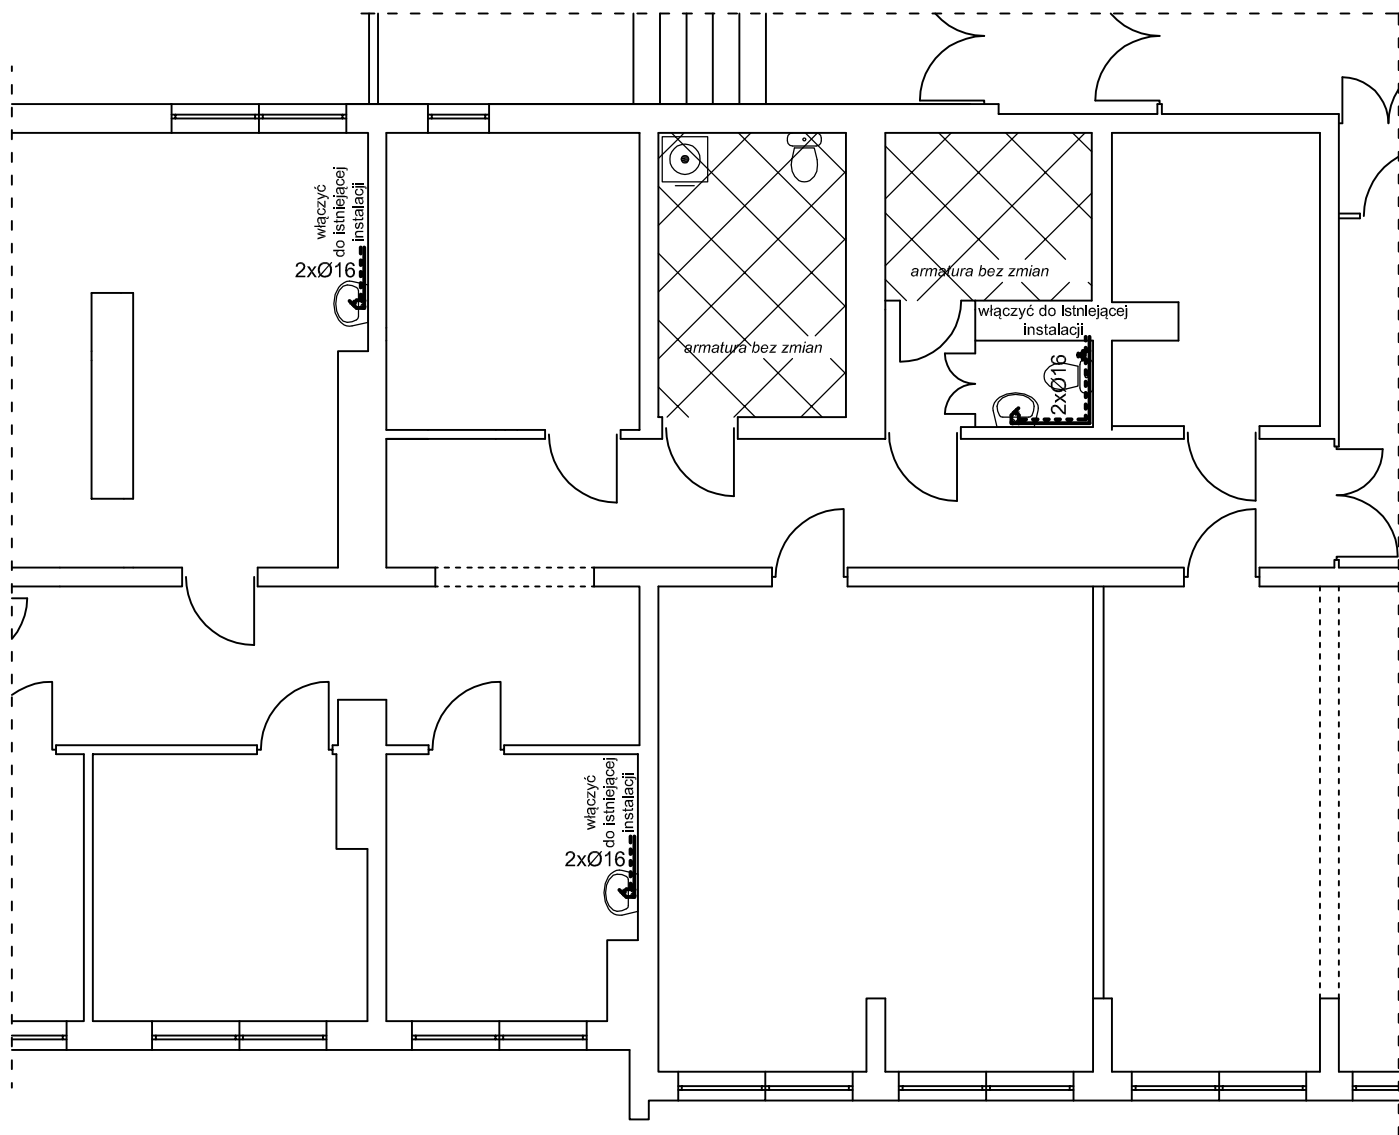

— zimna woda
 ----- ciepła woda

średnice przewodów
 Ø16x2,7 mm
 Ø20x3,4 mm
 Ø25x4,2 mm

Remont pomieszczeń MGOPS w celu utworzeniu Dziennego Domu "Senior +" w Trzciance			
Adres	64-980 Trzcianka, os. Słowackiego 24		
Inwestor	Gmina Trzcianka ul. Sikorskiego 7, 64-980 Trzcianka		
Opracował	mgr inż. Krzysztof Pisarek		Listopad 2019
Projektował	mgr inż. Krzysztof Pisarek		Nr rys. IW-01